

ŠEMA VEZE Q2b SISTEMA


NAPOMENA:

Potreban presek provodnika je 0.8mm

T&R je zajednički kontakt za sve četiri slušalice na jednom dekoderu

Izvodi slušalice su bez polariteta

Spojeve žica zalemiti ili spojiti klemama

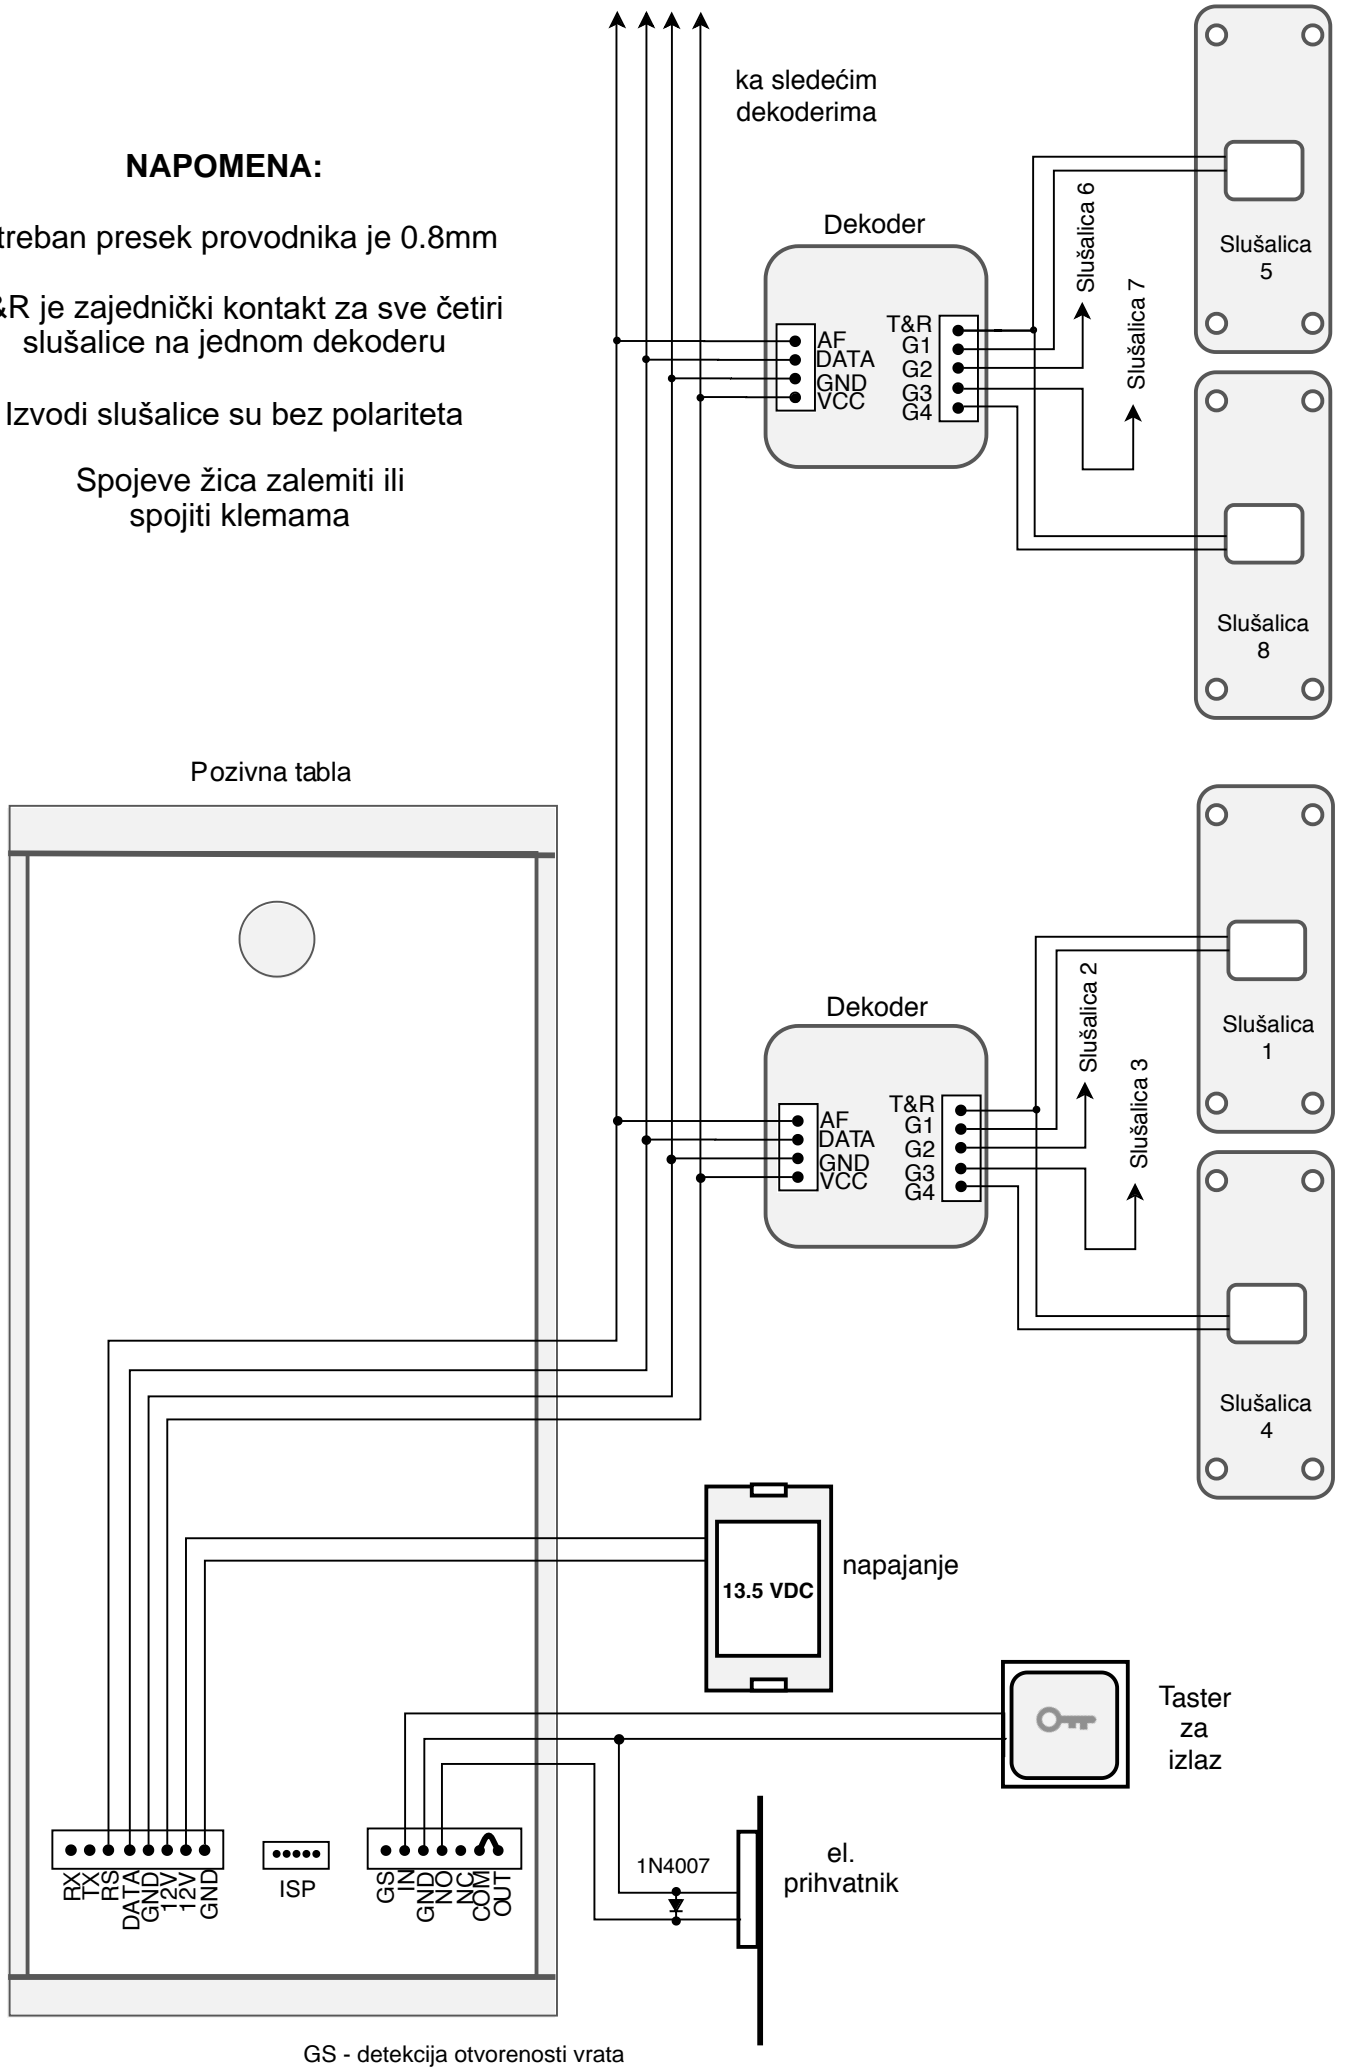

GS - detekcija otvorenosti vrata